

**736****ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ**

z dnia 21 lipca 1999 r.

**w sprawie upoważnienia do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt gospodarskich oraz specjalistycznych szkoleń zawodowych dla osób prowadzących ocenę wartości użytkowej zwierząt gospodarskich lub sztuczne unasiennianie tych zwierząt.**

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 123, poz. 774 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się do prowadzenia oceny wartości użytkowej zwierząt gospodarskich:

- 1) Centralną Stację Hodowli Zwierząt w Warszawie — w zakresie oceny bydła, świń, drobiu, zwierząt futerkowych i pszczoł,
- 2) Polski Związek Owczarski w Warszawie — w zakresie oceny owiec i kóz,
- 3) Stuzewiec — Tory Wyścigów Konnych w Warszawie Sp. z o.o. — w zakresie oceny koni pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej,
- 4) Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie — w zakresie oceny koni ras nie wymienionych w pkt 3.

§ 2. Upoważnia się do prowadzenia oceny wartości hodowlanej zwierząt gospodarskich:

- 1) Centralną Stację Hodowli Zwierząt w Warszawie — w zakresie oceny drobiu, zwierząt futerkowych i pszczoł,
- 2) Instytut Zootechniki w Krakowie — w zakresie oceny bydła, świń, owiec i kóz.

§ 3. Upoważnia się:

- 1) Instytut Zootechniki w Krakowie — do prowadzenia specjalistycznych szkoleń zawodowych dla osób prowadzących ocenę wartości użytkowej lub sztuczne unasiennianie zwierząt gospodarskich,
- 2) Centralną Stację Hodowli Zwierząt w Warszawie — do prowadzenia specjalistycznych szkoleń zawodowych dla osób prowadzących ocenę wartości użytkowej lub sztuczne unasiennianie zwierząt gospodarskich,
- 3) Stuzewiec — Tory Wyścigów Konnych w Warszawie Sp. z o.o. — do prowadzenia specjalistycznych szkoleń zawodowych dla osób prowadzących ocenę wartości użytkowej w zakresie oceny koni pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej,
- 4) Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie — do prowadzenia specjalistycznych szkoleń zawodowych dla osób prowadzących ocenę wartości użytkowej w zakresie oceny koni ras nie wymienionych w pkt 3,
- 5) Stado Ogierów Łąck Sp. z o.o. w Łącku — do prowadzenia specjalistycznych szkoleń zawodowych dla osób prowadzących sztuczne unasiennianie zwierząt gospodarskich w zakresie sztucznego unasienniania koni.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej:

*A. Balazs*

**737****ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI**

z dnia 20 lipca 1999 r.

**w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową.**

Na podstawie art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726, z 1998 r. Nr 22, poz. 118 i Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 49, poz. 483 i Nr 62, poz. 682) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób i warunki przeprowadzania oraz tryb postępowania w sprawach robót budowlanych wykonywanych przy rozbiórce obiektu budowlanego z użyciem materiałów wybuchowych, zwanych dalej „robotami strzałowymi”.

§ 2. Określenia użyte w rozporządzeniu oznaczają:

- 1) ustawa — ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726, z 1998 r. Nr 22, poz. 118 i Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 49, poz. 483 i Nr 62, poz. 682),
- 2) kierownik robót strażowych — osobę ustanowioną zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy do organizowania i kierowania robotami strażowymi,
- 3) ładunek wybuchowy — określoną masę materiału wybuchowego przygotowaną do jednorazowej detonacji,
- 4) powalenie — upadek obiektu budowlanego, jego części albo elementu w określonym kierunku lub w miejscu,
- 5) sygnały ostrzegawcze — system znaków dźwiękowych i wizualnych służących do przekazania informacji o poszczególnych etapach realizacji robót strażowych,
- 6) środki strażowe — materiały wybuchowe oraz środki techniczne, zawierające materiały wybuchowe, służące do zainicjowania detonacji ładunku wybuchowego,
- 7) strefa zagrożenia dla ludzi — obszar oddziaływania zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi,
- 8) strefa zagrożenia dla obiektu budowlanego — obszar oddziaływania zagrożeń mogących spowodować uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego znajdującego się w sąsiedztwie terenu robót,
- 9) strefa zagrożenia falą parasejsmiczną — obszar zaburzeń gruntu powodujący szkodliwe drgania obiektu znajdującego się w sąsiedztwie rozbieranego obiektu budowlanego, spowodowany wybuchem lub upadkiem mas,
- 10) strefa zagrożenia powietrzną falą nadciśnienia — obszar, w którym nadciśnienie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla obiektu znajdującego się w sąsiedztwie terenu rozbieranego obiektu budowlanego,
- 11) strefa zagrożenia rozrzutem odłamków — obszar wyznaczany zasięgiem maksymalnego rozrzutu odłamków rozbieranego obiektu budowlanego,
- 12) strefa bezpośredniego zagrożenia powaleniem obiektu budowlanego — obszar wyznaczany maksymalnym zasięgiem możliwego powalenia rozbieranego obiektu budowlanego, z uwzględnieniem powalenia w kierunku innym niż projektowany,
- 13) techniczne środki zabezpieczające — urządzenia i środki techniczne służące do ograniczenia zagrożeń, w szczególności: osłony, rowy, wały, odciąg, obejmy, poduszki, ekrany.

§ 3. 1. Roboty strażowe nie mogą stanowić zagrożenia dla interesów osób trzecich, w szczególności narażać te osoby na utratę życia lub zdrowia oraz powodować uszkodzenia lub zniszczenia obiektu bądź innej rzeczy znajdującej się w otoczeniu rozbieranego obiektu budowlanego, a także powodować niekorzystne, trwałe zmiany w środowisku naturalnym.

2. Przy projektowaniu i wykonywaniu robót strażowych należy uwzględniać szkodliwe skutki detonacji ładunków wybuchowych, spowodowane w szczególności:

- 1) falą nadciśnienia,
- 2) drganiami parasejsmicznymi,
- 3) rozrzutem odłamków,
- 4) bezpośrednim upadkiem rozbieranego obiektu budowlanego,
- 5) zapyleniem,
- 6) oddziaływaniem toksycznym i termicznym,

zwane dalej „zagroženiami”.

3. Wpływ zagrożeń należy uwzględniać poprzez ustalenie:

- 1) strefy zagrożenia dla ludzi,
- 2) strefy zagrożenia dla obiektu budowlanego, obejmującej:
  - a) strefę zagrożenia falą parasejsmiczną,
  - b) strefę zagrożenia powietrzną falą nadciśnienia,
  - c) strefę zagrożenia rozrzutem odłamków,
  - d) strefę bezpośredniego zagrożenia powaleniem obiektu budowlanego.

4. Strefy zagrożeń powinny być ustalone z uwzględnieniem sposobu prowadzenia robót strażowych, technologii stosowanych zabezpieczeń oraz odporności obiektu budowlanego, znajdującego się w otoczeniu rozbieranego obiektu budowlanego, na poszczególne rodzaje zagrożeń, a także bezpieczeństwa ludzi, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązujących Polskich Norm, wiedzy technicznej i praktyki.

§ 4. 1. Roboty strażowe mogą obejmować cały obiekt budowlany, jego część lub element.

2. Roboty strażowe wykonywane na części lub pojedynczym elemencie obiektu budowlanego nie mogą powodować uszkodzeń zagrażających stateczności i nośności pozostałych części lub elementów obiektu budowlanego.

§ 5. 1. Roboty strażowe wykonuje się na podstawie dokumentacji strażowej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Roboty strażowe w obiekcie budowlanym, dla którego nie jest wymagane pozwolenie na rozbiórkę lub zgłoszenie, mogą być wykonywane na podstawie metryki strażowej.

3. Dokumentację strażową oraz metrykę strażową sporządza projektant, o którym mowa w art. 17 ustawy.

§ 6. 1. Dokumentacja strażowa powinna określać w szczególności:

- 1) opis techniczny rozbieranego obiektu budowlanego w zakresie niezbędnym dla wykonania robót strażowych,
- 2) sposób wykonania robót strażowych dla dokonania rozbiórki obiektu budowlanego wraz z niezbędnymi obliczeniami wytrzymałościowymi,
- 3) rodzaje zagrożeń, ich oddziaływanie na ludzi i obiekty budowlane znajdujące się w otoczeniu rozbiórki oraz możliwość ograniczenia tych zagrożeń,
- 4) warunki prowadzenia robót strażowych oraz rodzaje przewidzianych do użycia środków strażowych,
- 5) rozmiary i masę brył gruzu powstających po robotach strażowych,
- 6) warunki zachowania bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót strażowych.

2. Szczegółową treść dokumentacji strażowej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Dokumentacja strażowa sporządzana dla rozbiórki obiektu budowlanego, dla której wymagany jest projekt rozbiórki, podlega sprawdzeniu w trybie art. 20 ust. 2 ustawy.

4. Po wykonaniu robót strażowych dokumentację strażową lub odpowiednio metrykę strażową włącza się do dokumentacji powykonawczej.

5. Dokumentacja strażowa powinna być dołączona do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę lub do zgłoszenia właściwemu organowi. Przepisy art. 33 ust. 4 pkt 3 i 4 lub art. 30 ust. 1a ustawy stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu rozbiórki z zastosowaniem robót strażowych lub innych warunków pozwolenia na rozbiórkę mają zastosowanie odpowiednio przepisy art. 36a ustawy.

§ 7. 1. Metryka strażowa powinna zawierać dane techniczne niezbędne dla wykonania robót strażowych, w szczególności określać rozmieszczenie i budowę poszczególnych ładunków wybuchowych, ich wielkość oraz sposób połączeń w sieci strażowej.

2. Metryka strażowa powinna być sporządzana, w zależności od potrzeb, dla całego obiektu budowlanego, poszczególnych jego części lub elementu.

3. Szczegółową treść metryki strażowej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 8. Inwestor zawiadamia pisemnie, na siedem dni przed planowanym rozpoczęciem, o terminie wykonania robót strażowych powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, komendanta Policji właściwego dla miejsca rozbiórki, właścicieli lub zarządców sąsiednich nieruchomości, a także, w miarę potrzeby, komendanta Państwowej Straży Pożarnej właściwego dla miejsca rozbiórki oraz komendanta straży gminnej (miejskiej).

§ 9. 1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót strażowych należy zapewnić opuszczenie strefy zagrożenia dla ludzi przez osoby trzecie oraz usunięcie z tej strefy rzeczy ruchomych narażonych na uszkodzenie lub zniszczenie.

2. W czasie wykonywania robót strażowych strefa zagrożenia dla ludzi powinna być zabezpieczona przed dostępem osób trzecich, w szczególności przez posterunki, patrole i blokady. Jeżeli przewidywana energia wybuchu ładunków wybuchowych detonowanych w jednej serii lub przewidywana energia upadku mas przekracza 100 MJ, a odległość otaczających obiektów budowlanych do najbliższego położonego miejsca odpalania ładunków wybuchowych lub przewidywanego upadku mas jest mniejsza niż 100 m, na obiektach tych dokonuje się pomiarów drgań generowanych detonacją materiału wybuchowego lub upadkiem mas oraz filmuje się kamerą wideo moment powalenia rozbieranego obiektu budowlanego, jego części lub elementu.

§ 10. Do zadań kierownika robót strażowych należy zorganizowanie i kierowanie robotami strażowymi zgodnie z pozwoleniem na rozbiórkę, dokumentacją strażową lub metryką strażową oraz z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, a w szczególności:

- 1) analizowanie dokumentacji strażowej lub metryki strażowej oraz potwierdzenie jej przyjęcia do wykonania poprzez złożenie podpisu,
- 2) zapewnienie wykonania robót strażowych zgodnie z dokumentacją strażową lub metryką strażową, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa w trakcie ich realizacji,
- 3) zgłaszanie do inwestora wniosku o wstrzymanie lub zmianę sposobu rozbiórki,
- 4) współpraca z kierownikiem budowy (rozbiórki) i inwestorem w zakresie organizacji ochrony terenu rozbiórki przed zagrożeniami,
- 5) wydawanie poleceń, w okresie od dostarczenia środków strażowych na teren rozbiórki do chwili zakończenia robót strażowych, wszystkim pracownikom znajdującym się na terenie rozbiórki,

- 6) sprawdzenie odłączenia od obiektu budowlanego, w którym prowadzone są roboty strzałowe, wszelkich instalacji sieci uzbrojenia terenu,
- 7) stwierdzenie przed rozpoczęciem strzelania opuszczenia strefy zagrożenia dla ludzi przez osoby trzecie,
- 8) bezpośredni nadzór na osobami wykonującymi roboty strzałowe,
- 9) wyznaczenie miejsca tymczasowego składowania i sposobu zabezpieczenia środków strzałowych,
- 10) nadzór nad używaniem środków strzałowych,
- 11) kontrola poprawności wykonania technicznych środków zabezpieczających oraz sposobu zabezpieczenia dostępu do strefy zagrożenia dla ludzi,
- 12) zezwalanie na nadanie sygnałów ostrzegawczych i na dokonanie odpalania ładunków wybuchowych,
- 13) kontrola miejsca robót strzałowych po ich wykonaniu oraz zapewnienie usunięcia niewypałów,
- 14) zgłoszenie do odbioru zakończenia robót strzałowych,
- 15) dokumentowanie, w miarę potrzeby, w dzienniku rozbiórki przebiegu robót strzałowych,
- 16) potwierdzenie wpisem do dziennika rozbiórki, a jeżeli nie jest on wymagany — do metryki strzałowej wykonania robót strzałowych i braku niewypałów.

§ 11. 1. Teren rozbiórki, na którym prowadzone są roboty strzałowe, powinien być wydzielony i ochrania-

ny w sposób umożliwiający kontrolę poruszania się osób i pojazdów.

2. Przy dojazdach i drogach dojazdowych do terenu, o którym mowa w ust. 1, na wysokości nie mniejszej niż 2 m, powinny być umieszczone tablice ostrzegawcze barwy żółtej z umieszczonymi napisami w kolorze czarnym.

3. Wzór tablicy ostrzegawczej, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 12. 1. Na terenie rozbiórki powinno być wyznaczone miejsce tymczasowego składowania środków strzałowych.

2. Miejsce tymczasowego składowania środków strzałowych powinno być zlokalizowane z dala od tras komunikacyjnych terenu rozbiórki, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i ochronę sąsiedniego terenu, zabezpieczone przed wejściem osób postronnych.

§ 13. W czasie wykonywania robót strzałowych stosuje się sygnały ostrzegawcze, których znaczenie określają przepisy prawa geologicznego i górniczego.

§ 14. Urządzenia, instalacje i inne niż konstrukcyjne elementy budowlane, mogące powodować obniżenie bezpieczeństwa wykonywania robót strzałowych, powinny być usunięte z obiektu budowlanego.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:

*J. Tomaszewski*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 1999 r. (poz. 737)

**Załącznik nr 1**

## TREŚĆ DOKUMENTACJI STRZAŁOWEJ

Dokumentacja strzałowa powinna zawierać:

1) część opisową, w szczególności:

- a) nazwę, adres i rodzaj obiektu budowlanego, w którym wykonywane są roboty strzałowe,
- b) opis techniczny rozbieranego obiektu budowlanego,
- c) zestawienie podziemnych i nadziemnych obiektów budowlanych znajdujących się na terenie rozbiórki i jego otoczenia,
- d) określenie sposobu wykonania rozbiórki,

e) określenie dopuszczalnych parametrów nadciśnienia fali powietrznej oraz fali parasejsmicznej, pochodzącej od drgań wywołanych detonacją i upadkiem mas, dla obiektów budowlanych wymienionych pod lit. c),

f) określenie parametrów i sposobu strzelania oraz możliwych zagrożeń, a w szczególności zagrożeń wynikających z:


- oddziaływania fali parasejsmicznej,
- oddziaływania powietrznej fali nadciśnienia,
- rozrzutu odłamków,

- bezpośredniego zagrożenia powaleniem obiektu budowlanego, w szczególności w kierunku innym niż projektowany,
  - g) zakres i sposoby likwidacji lub ograniczenia zagrożeń oraz niezbędne techniczne środki zabezpieczające,
  - h) ustalenie strefy zagrożenia dla ludzi i strefy zagrożenia dla obiektów budowlanych,
  - i) sposób zabezpieczenia strefy zagrożenia dla ludzi w trakcie wykonywania robót strzałowych,
  - j) procedurę likwidacji niewypałów,
  - k) zestawienie środków strzałowych,
  - l) wskazanie miejsca tymczasowego składowania środków strzałowych,
  - f) wykaz osób i instytucji, które należy powiadomić o wykonywaniu robót strzałowych,
- 2) część rysunkową, w szczególności:
    - a) szkic sytuacji terenowej z naniesionymi podziemnymi i nadziemnymi obiektami budowlanymi znajdującymi się w otoczeniu rozbieranego obiektu budowlanego i zasięgu ustalonej strefy zagrożenia dla ludzi i strefy zagrożenia dla obiektu budowlanego,
    - b) szkic zabezpieczeń przed rozrzutem odłamków,
    - c) szkic usytuowania oraz wymiary rowów i wałów ochronnych lub elementów chroniących otoczenie przed upadkiem mas i falą parasejsmiczną wywołaną detonacją,
    - d) przewidywany zarys usypu oraz zasięg upadku mas (szkic gruzowiska),
  - 3) metryki strzałowe,
  - 4) imię i nazwisko projektanta dokumentacji strzałowej, nr uprawnień, podpis oraz datę.

**Załącznik nr 2****TREŚĆ METRYKI STRZAŁOWEJ**

1. Metryka strzałowa powinna zawierać następujące dane:
  - 1) zakres robót strzałowych objętych metryką oraz masa rozbieranego obiektu budowlanego, jego części lub elementu,
  - 2) techniczne środki zabezpieczenia otoczenia (w szczególności wały, osłony, poduszki, rowy, odciągi),
  - 3) rodzaj i całkowita masa materiału wybuchowego,
  - 4) masa jednocześnie inicjowanych ładunków wybuchowych,
  - 5) liczba zapalników odpalana w serii i łączna,
  - 6) rodzaj i sposób wykonywania przybitki,
  - 7) sposób załadowania otworów strzałowych, schemat ich rozmieszczenia, wymiary oraz dopuszczalna masa ładunku wybuchowego w otworze,
  - 8) typ zapalarki oraz sposób łączenia zapalników elektrycznych,
  - 9) system sygnałów ostrzegawczych w czasie wykonywania robót strzałowych,
  - 10) wskazanie miejsca odpalania,
  - 11) sposób wykonania, zakres i parametry strzelań próbnych (jeśli występują),
  - 12) imię i nazwisko projektanta metryki strzałowej, nr uprawnień, podpis oraz data,
  - 13) imię i nazwisko kierownika robót strzałowych, nr uprawnień, podpis oraz data,
  - 14) potwierdzenie wykonania robót strzałowych, ewentualne uwagi o ich przebiegu oraz braku niewypałów (dokonane przez kierownika robót strzałowych (jeżeli nie jest prowadzony dziennik rozbiórki).
2. W przypadku gdy nie jest sporządzana dokumentacja strzałowa, metryka strzałowa powinna zawierać dodatkowo:
  - 1) nazwę, adres i rodzaj obiektu budowlanego, w którym wykonywane będą roboty strzałowe,
  - 2) szkic sytuacyjny terenu rozbiórki i jego otoczenia z naniesioną strefą zagrożenia dla ludzi oraz, w miarę potrzeb, szkic zabezpieczeń przed rozrzutem odłamków,
  - 3) szkic sytuacyjny terenu rozbiórki i jego otoczenia z naniesionymi podziemnymi i nadziemnymi obiektami budowlanymi oraz naniesionym zasięgiem strefy zagrożenia dla obiektu budowlanego.
3. W zależności od potrzeb uzasadnionych względami technicznymi i bezpieczeństwa, metryka strzałowa powinna określać zakres dodatkowych zabezpieczeń wynikających z charakteru robót rozbiórkowych.

## WZÓR TABLICY OSTRZEGAWCZEJ

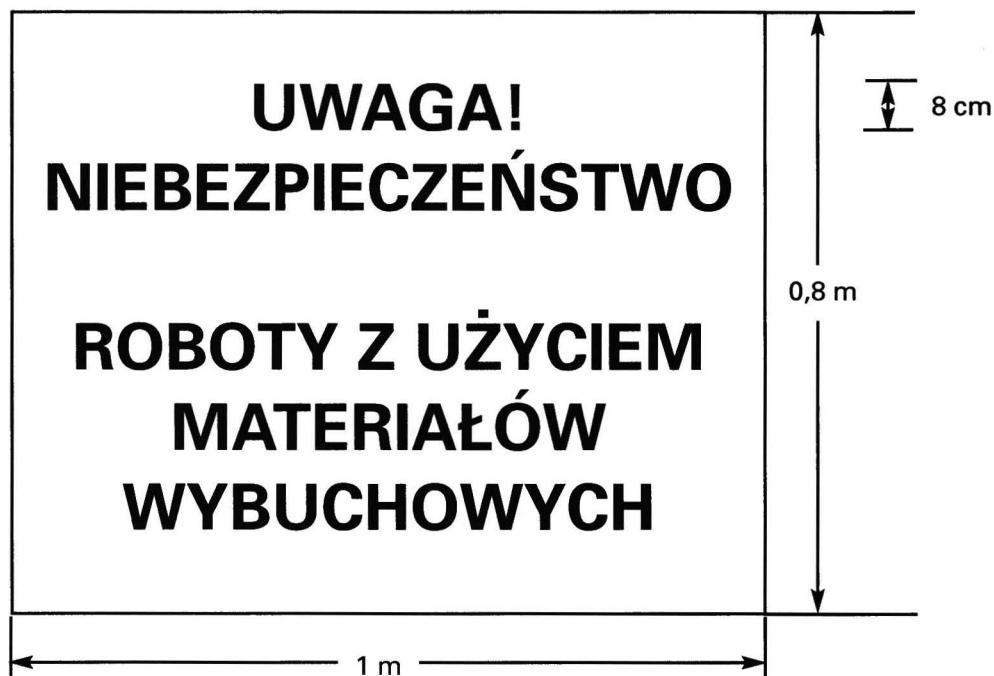

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy prenumeratora lub adresu prosimy niezwłocznie informować na piśmie Wydział Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

**Wydawca:** Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  
**Redakcja:** Centrum Legislacyjne Rządu, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, P-29  
**Skład, druk i kolportaż:** Wydział Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel.: 694-67-50, 694-67-52 i 694-67-03; fax: 694-64-77, 694-62-06

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa